


Slaapkamer 2 é verd.

- 611
- 115 VIA TH.

accumulator

115 A15.2



A10.1

A10.1

A14.4

A14.3

A14.4


A14.5

A14.6


accumulator

- 115 VIA TH.
- 115
- 112

Perke

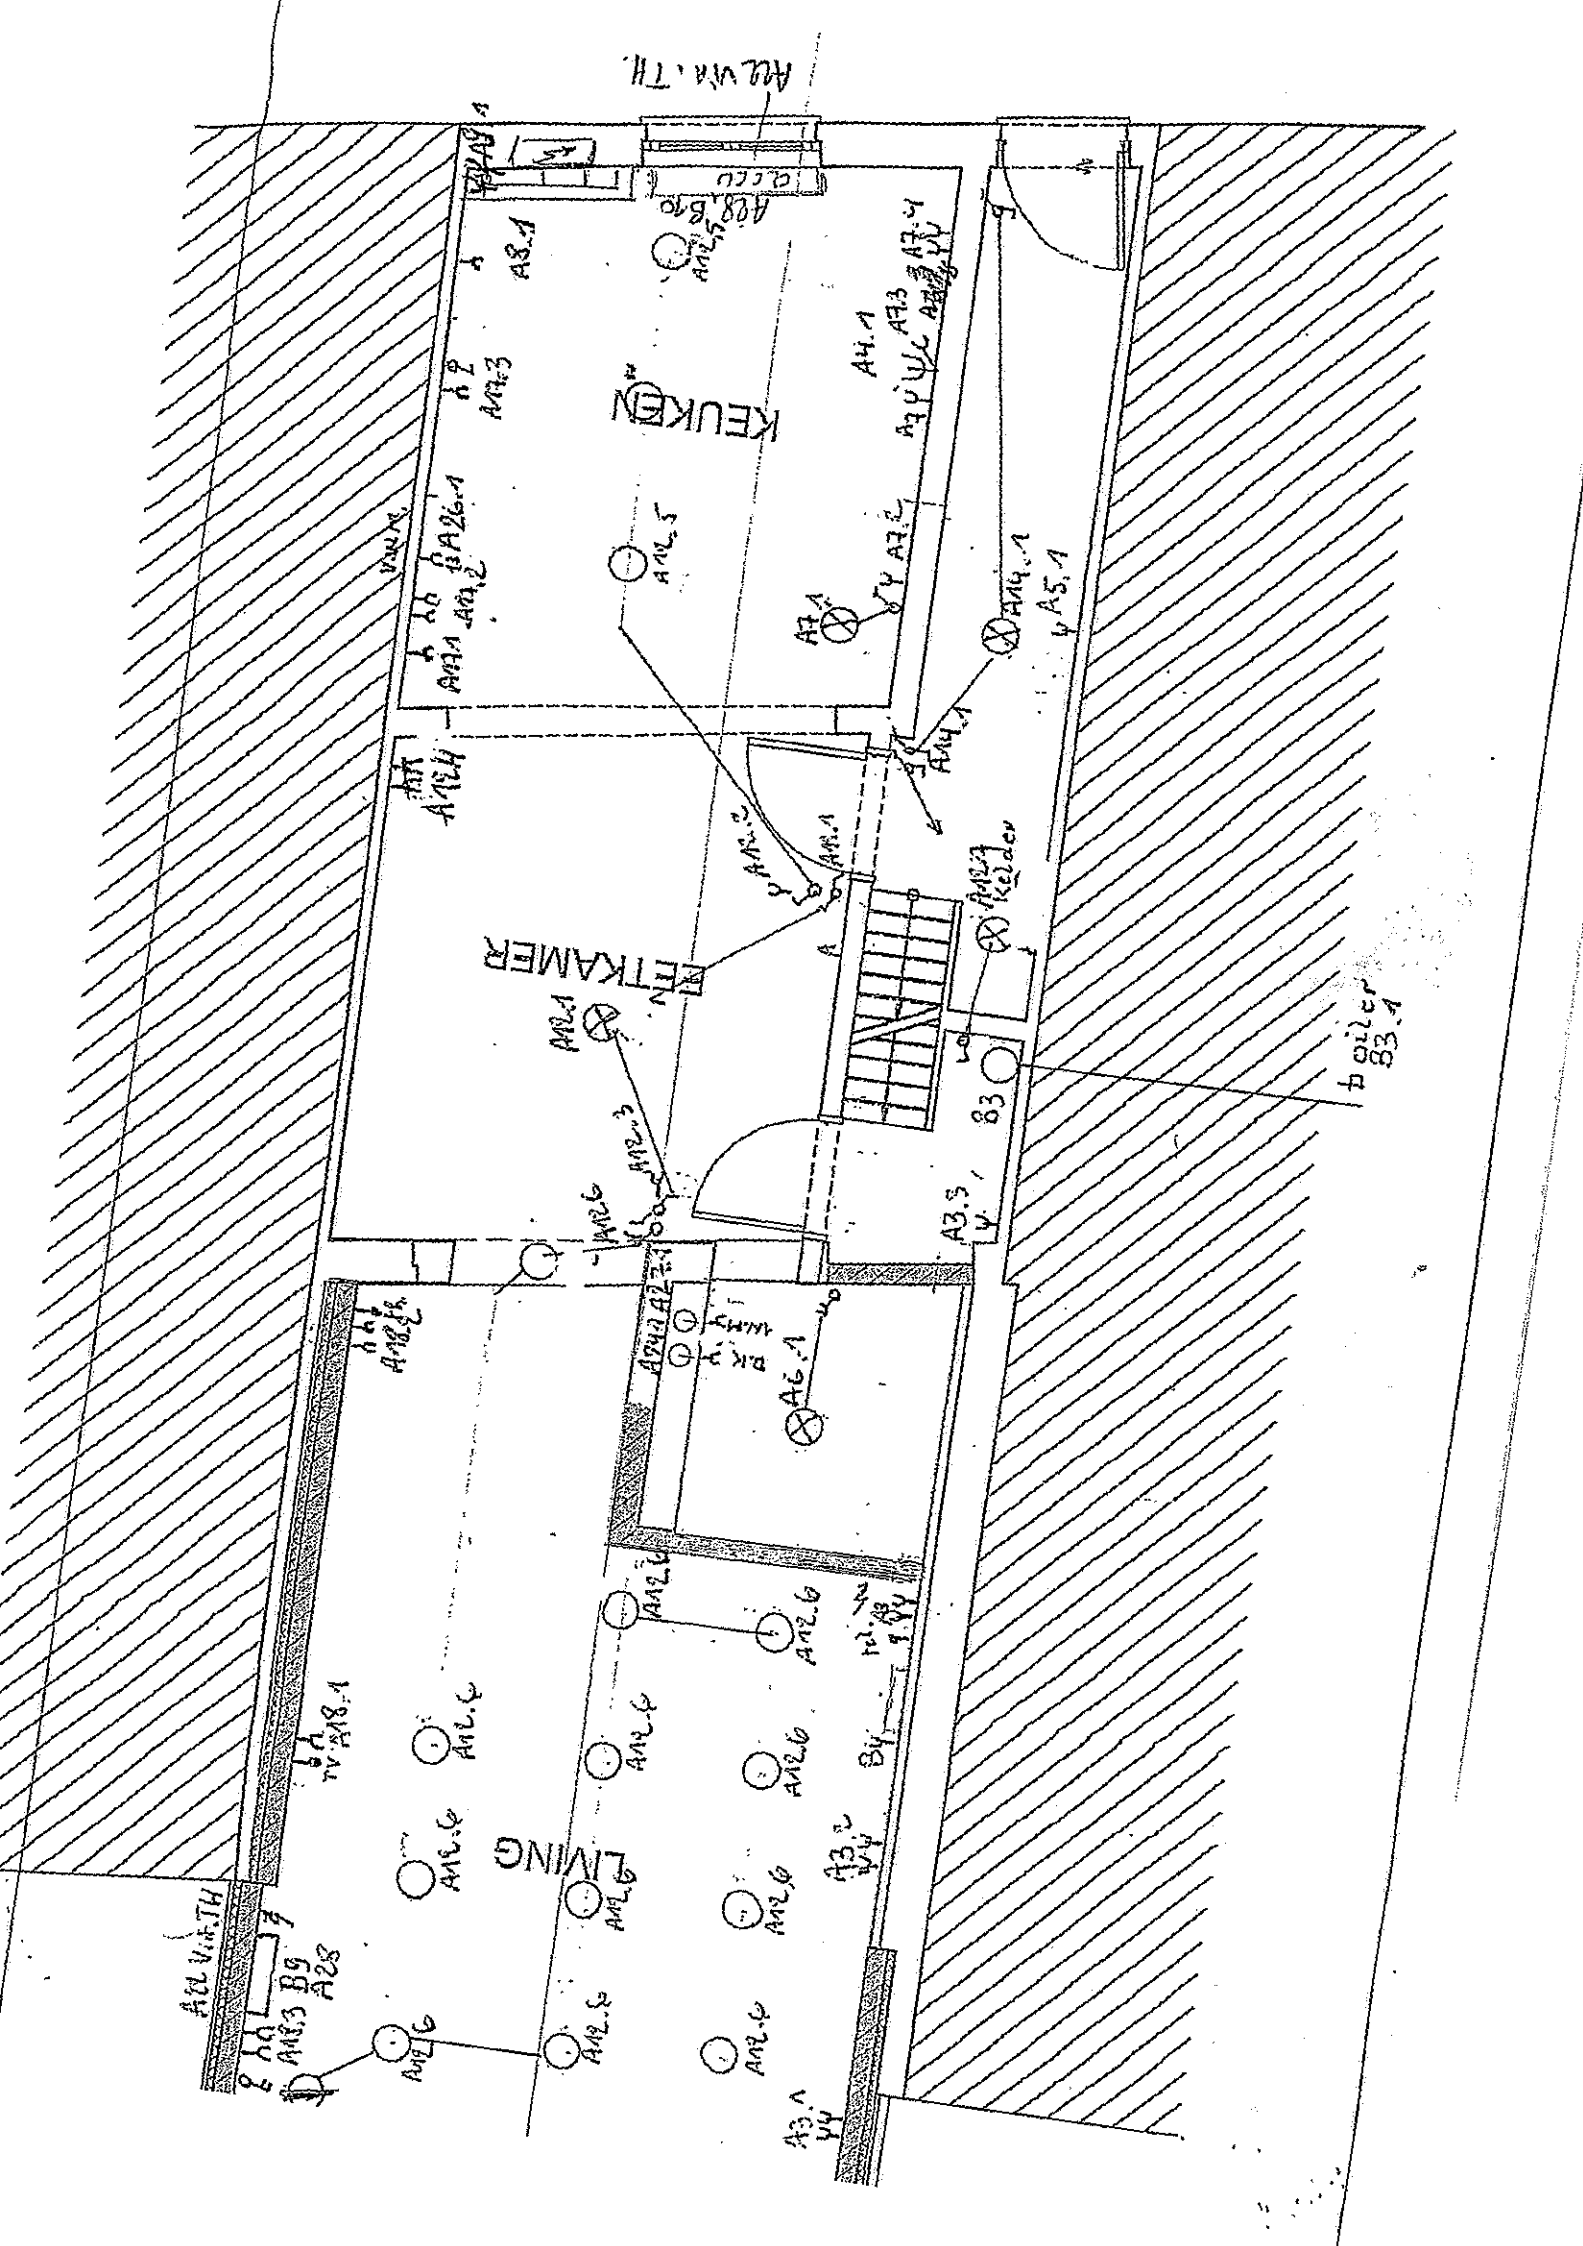

VERDIEPING

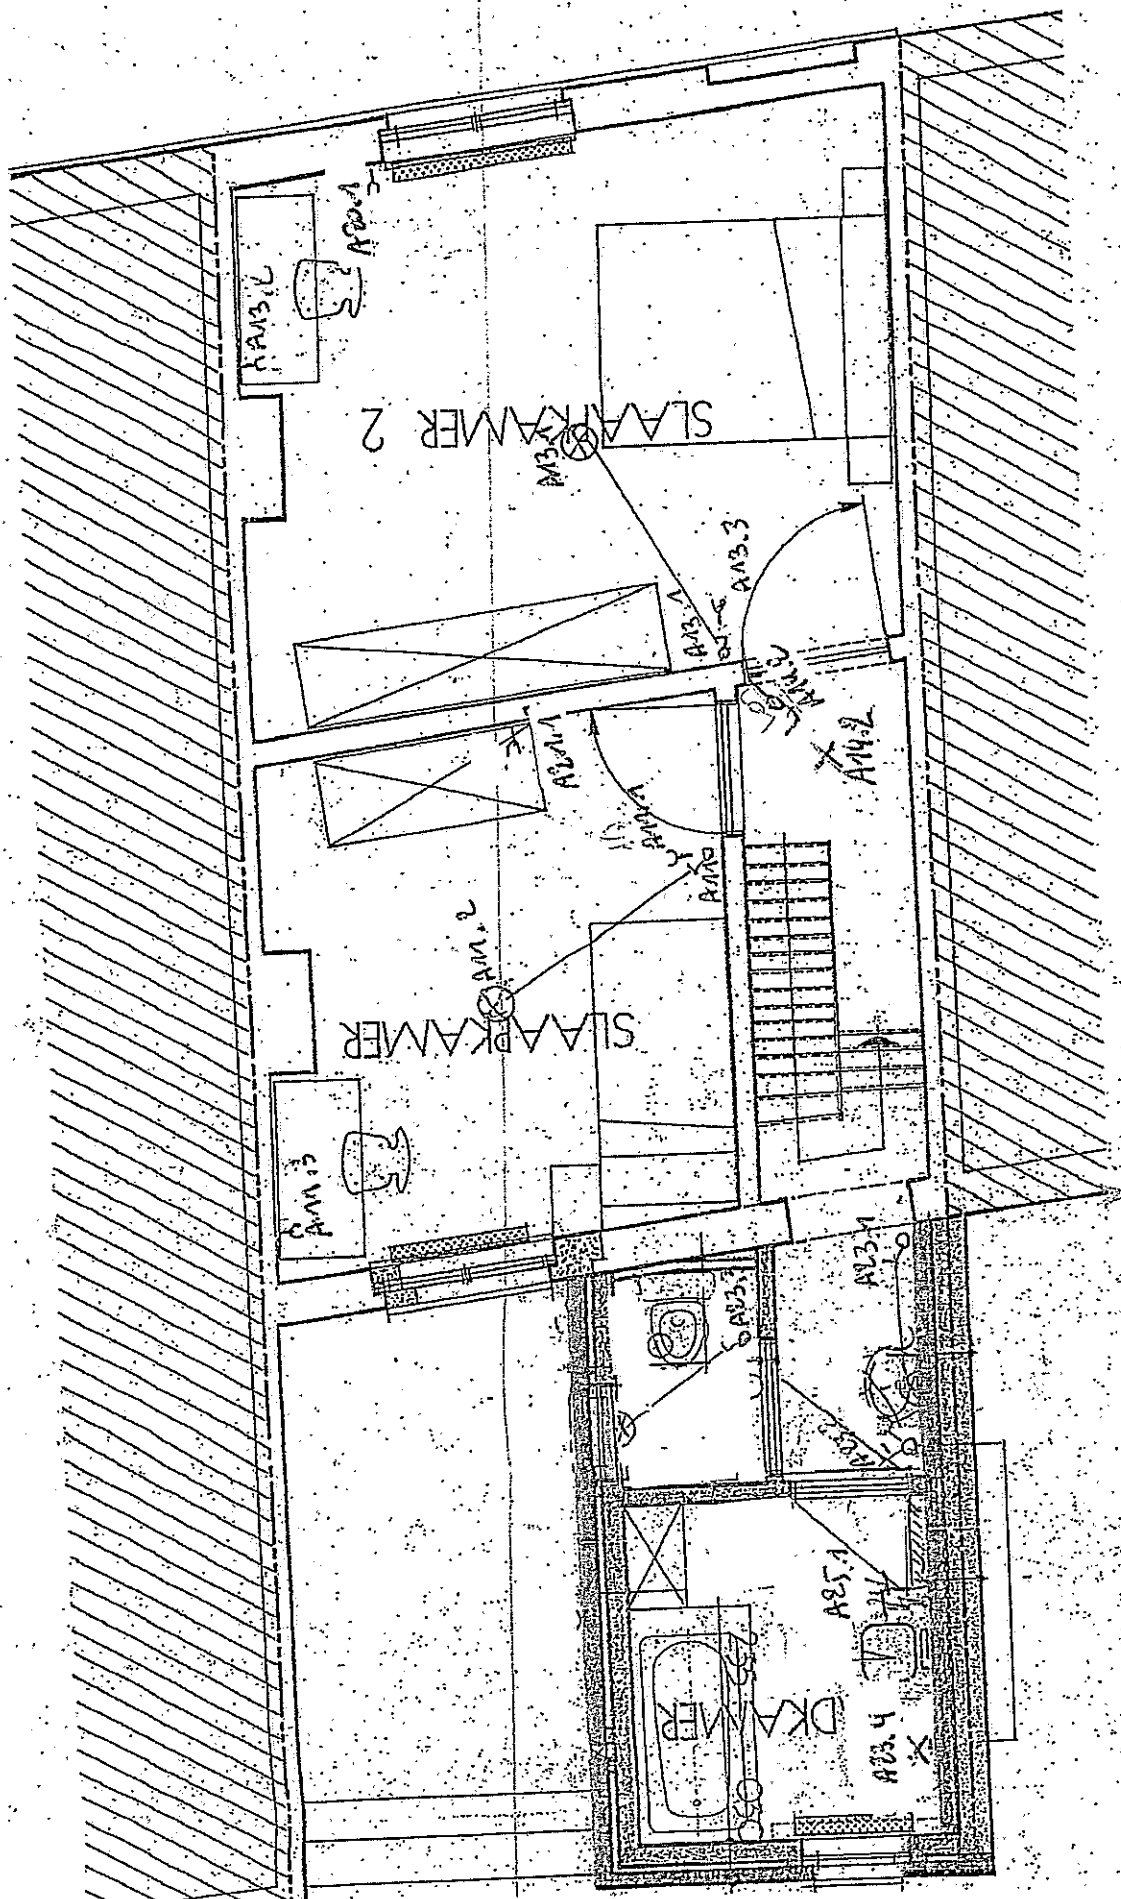

11/11

TD B 2/2

301.6A

1.4

X²

83 16A

X⁴


Δ 30mA

82 25A

1.5

~~1.5~~

→ Adter 30mA (2) Vroegen Nacht
nur Dag / nacht



GROER ELECTRO ZWIJZEN



TD B 1/2

Radial Ken Station


447 K8

Accu 5441

Accu 5441


Accu 5441

Accu 5441

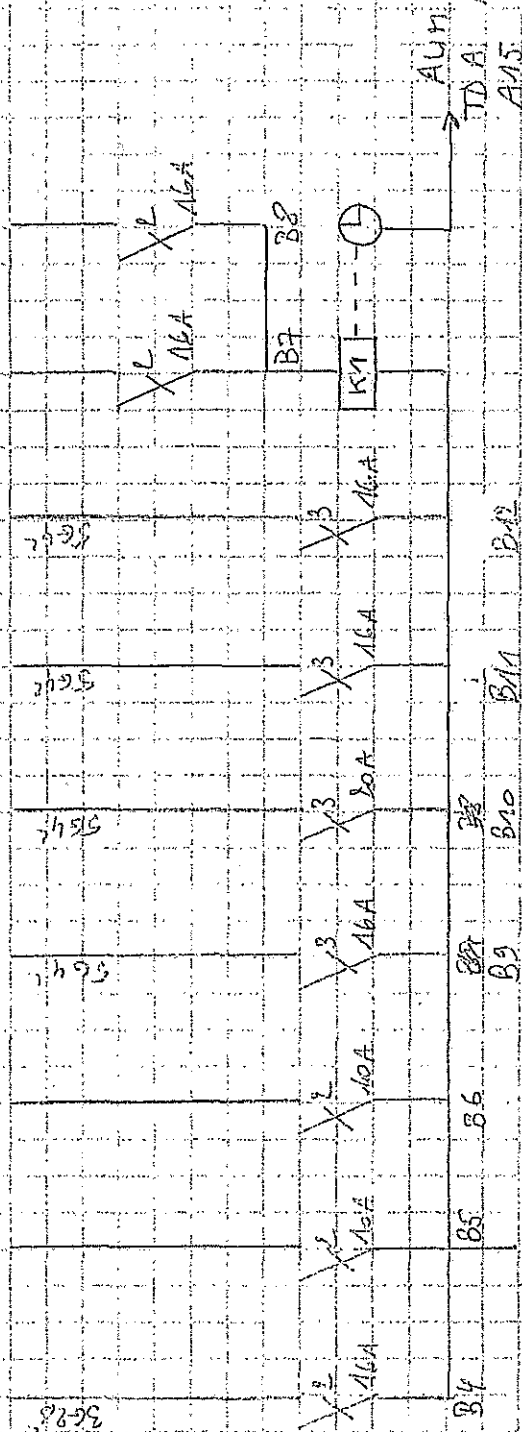

Accu 3000 A Dog/mack






GROEP ELECTRO ZWILSEN

TD A 3/3

Wiss. Eclairage
Secur.
Rise. P.M.I.N.T.
SAB.
Contact Isol. E.T.
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
CH. P.M.I.N.T.
CH. P.M.I.N.T.
CH. P.M.I.N.T.

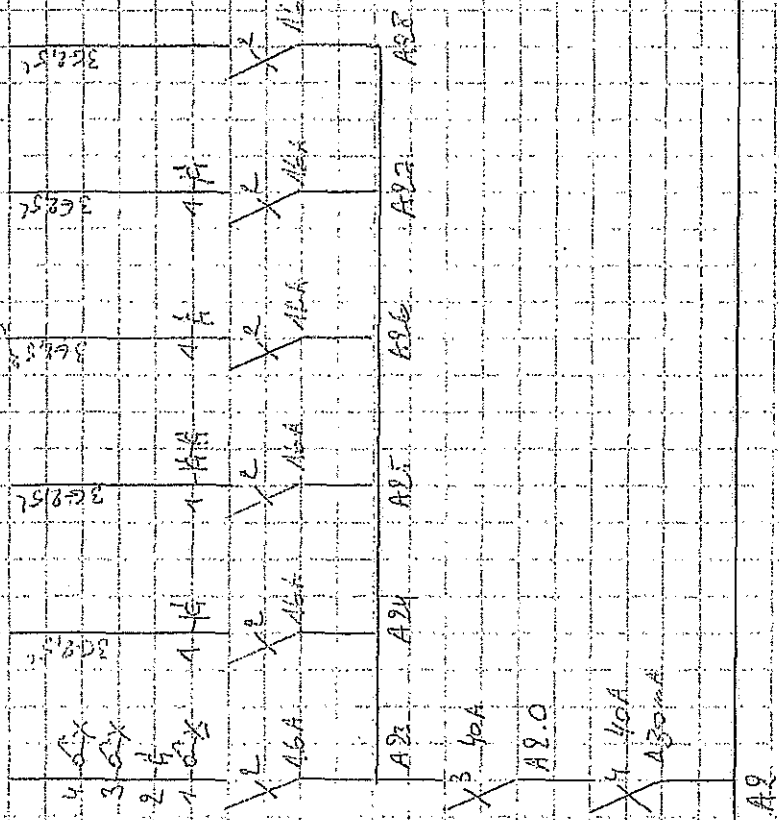



GROEP ELECTRO ZWIJSEN

A13	X ² 16A	36212	PRISES ECLAIRAGE CHAMBRE 2
A14	X ² 16A	36212	ECLAIRAGE ESCALIER PRISES CHAMBRE PARENTS
A15	X ² 16A	36212	PRISES CHAMBRE PARENTS
A16	X ² 16A		Reserve
A17	X ² 20A	36213	PRISES CUISINE
A18	X ² 20A	36215	PRISES SALON
A19	X ² 20A	36215	?
A20	X ² 16A	36212	RADIATEUR CHAMBRE
A21	X ² 16A	36215	RADIATEUR CHAMBRE
A22	X ² 20A	36215	ALIM. COMMANDE ACCU


TDA


2/3






Slaapkamer 2 é verd.
Peche
- A19 VIA TH.
- B11

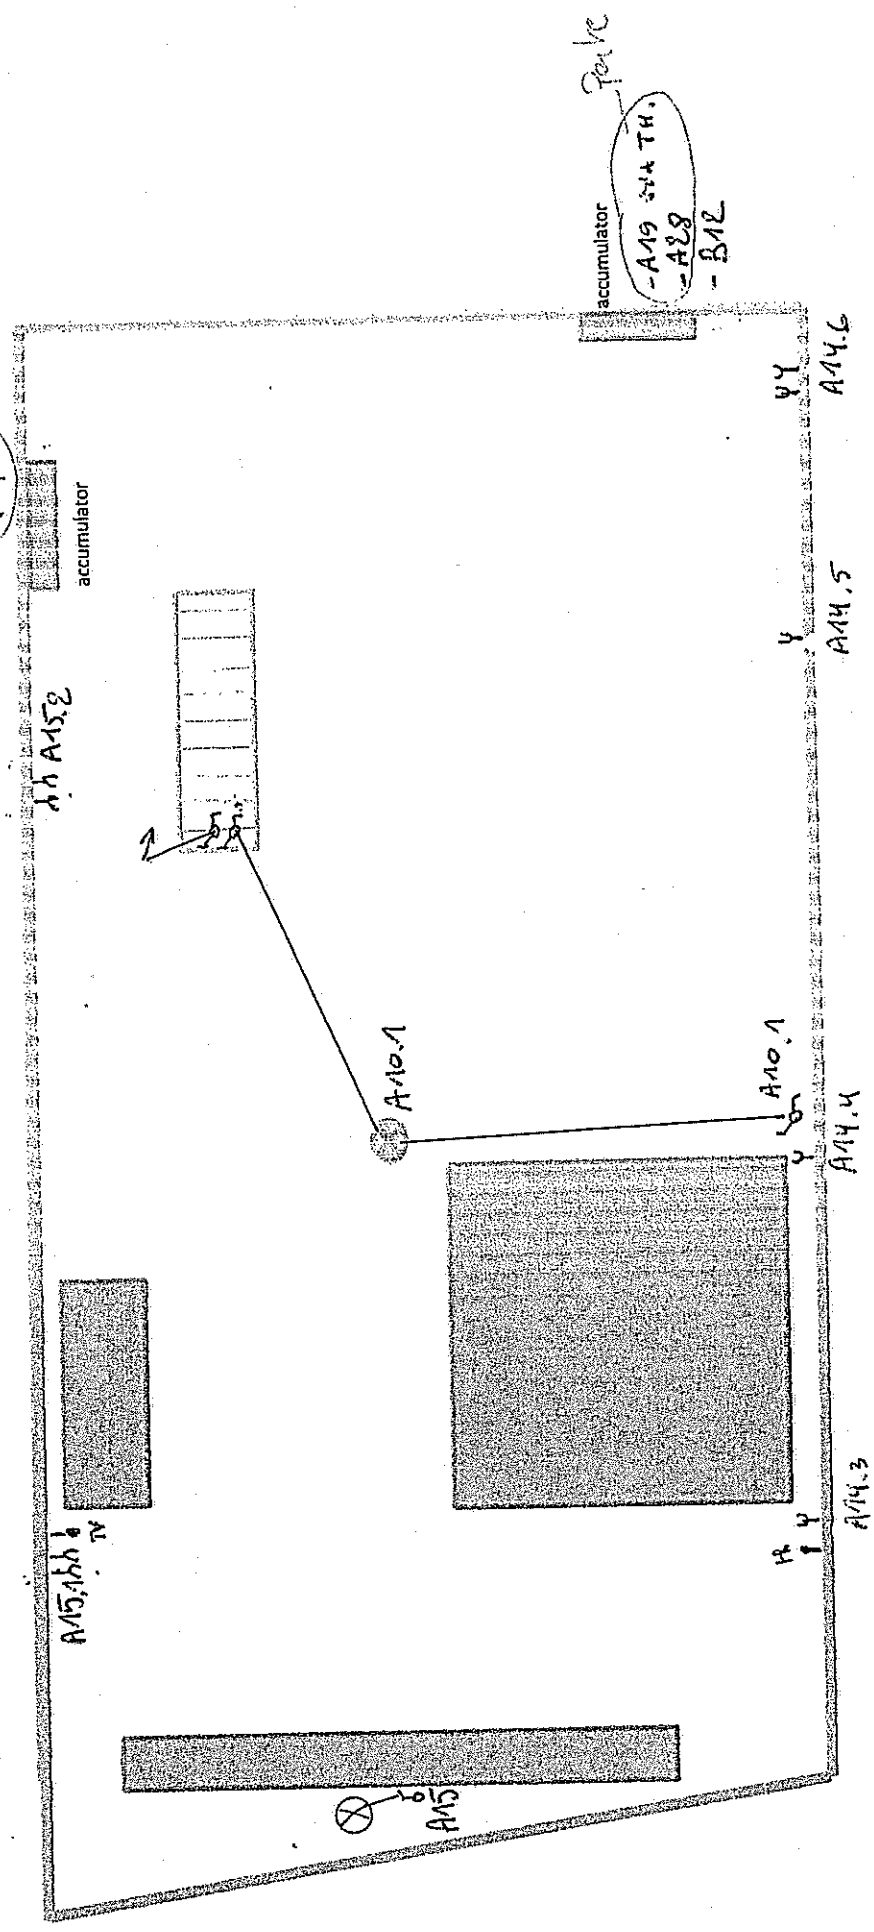

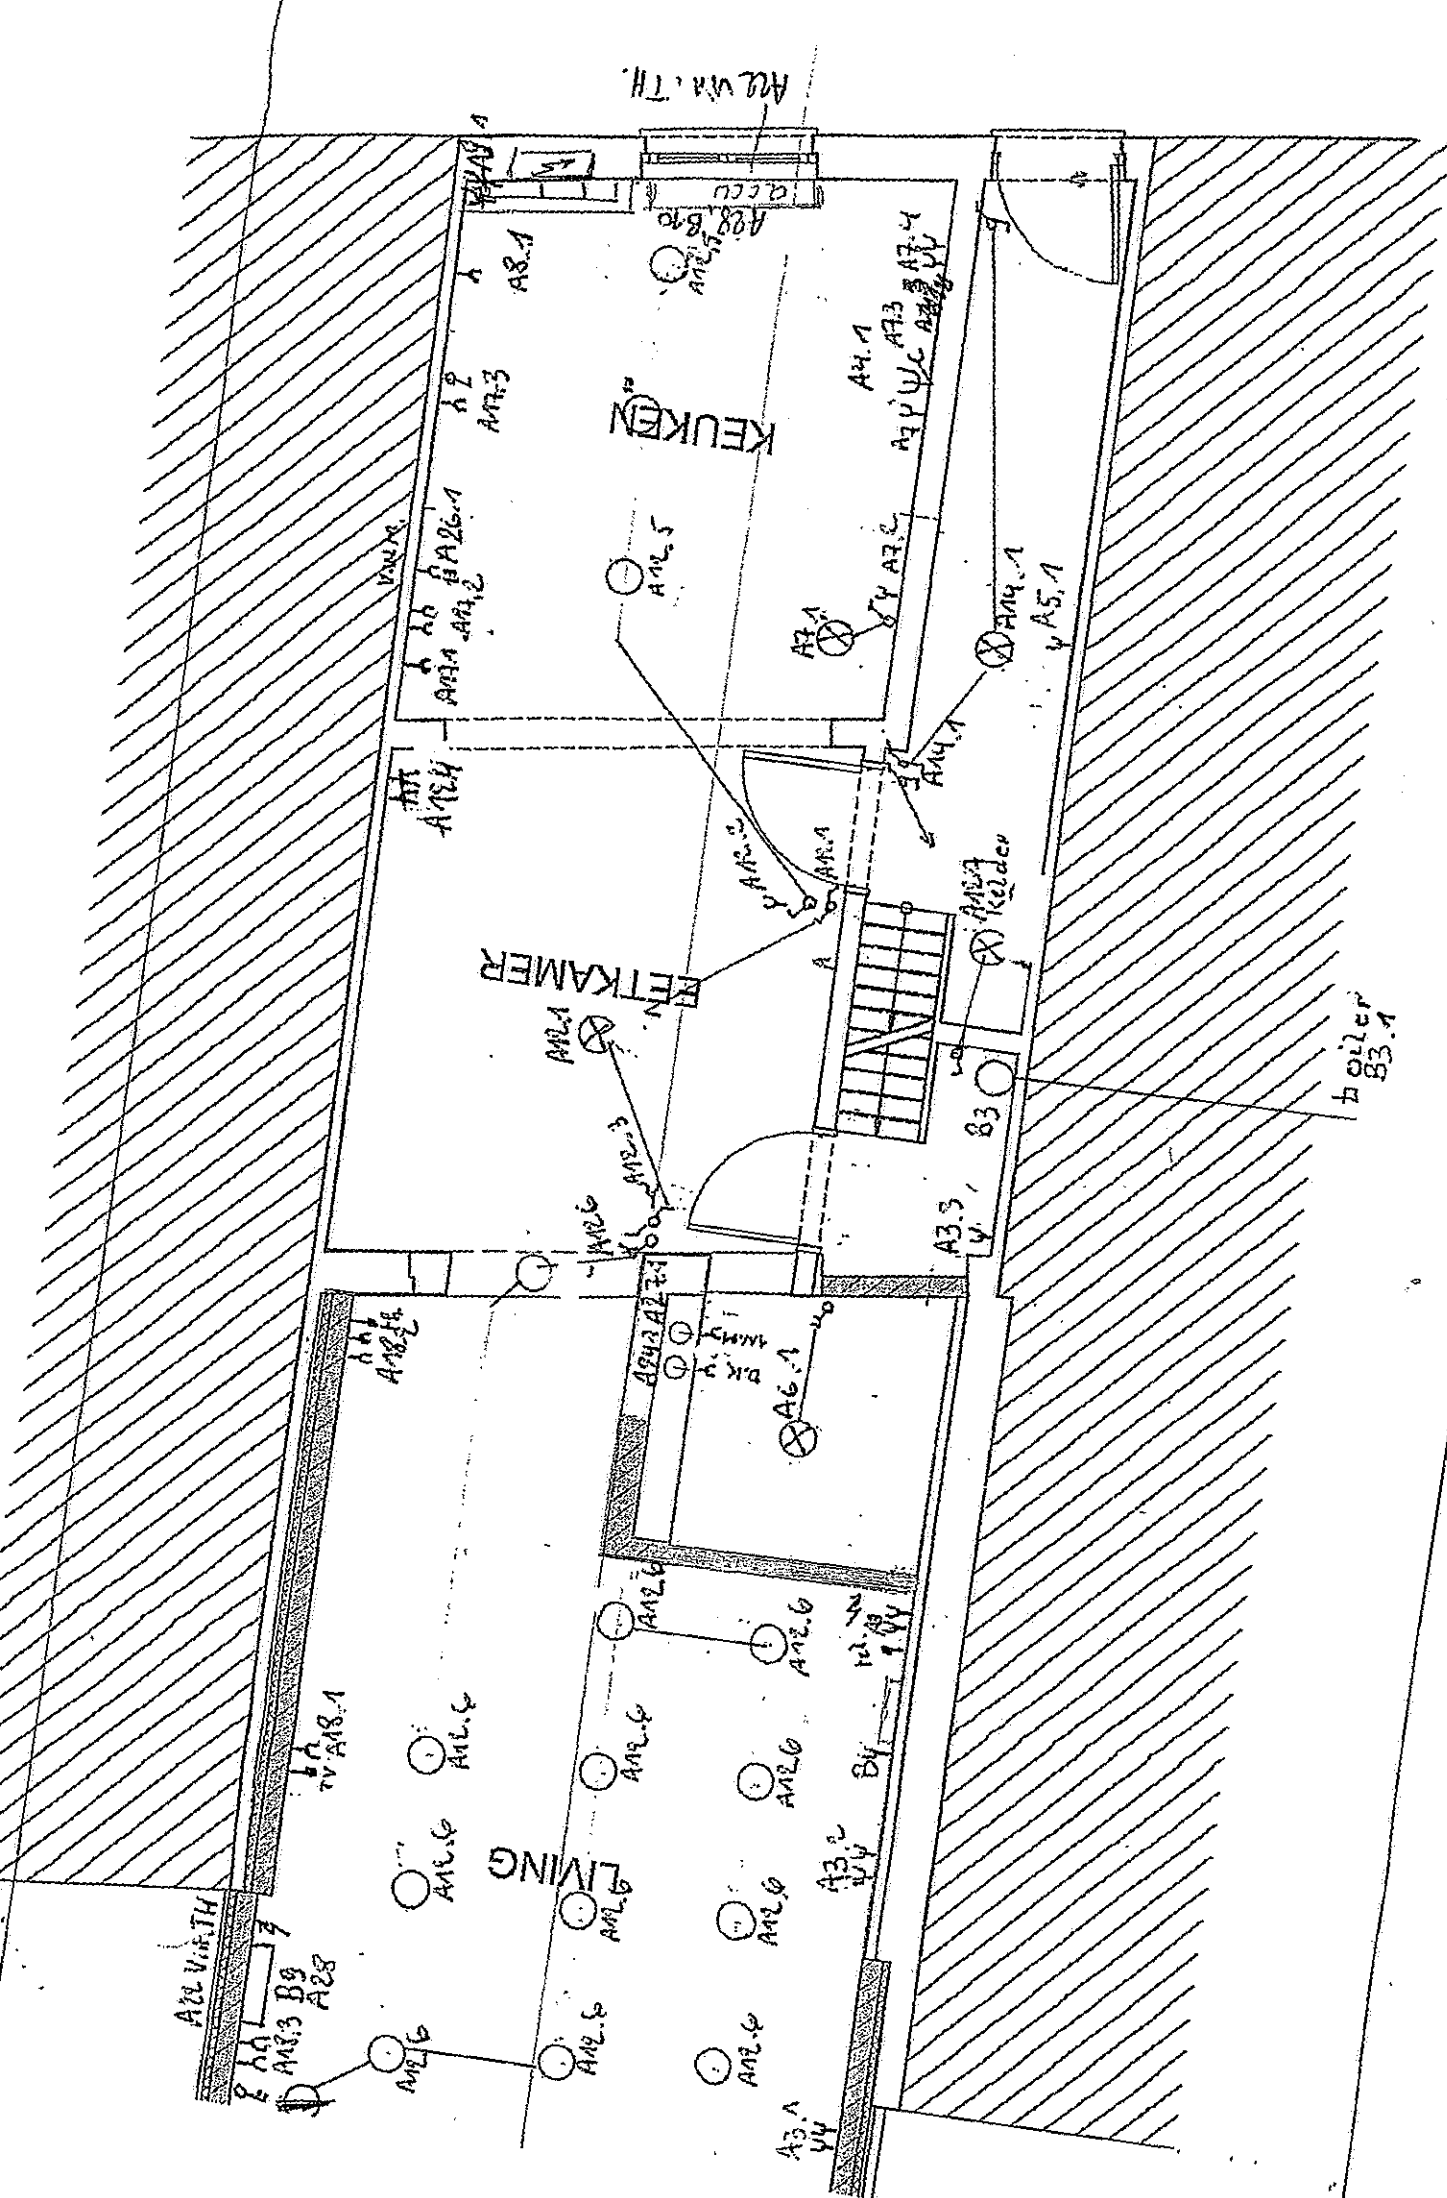


VERDIEPING

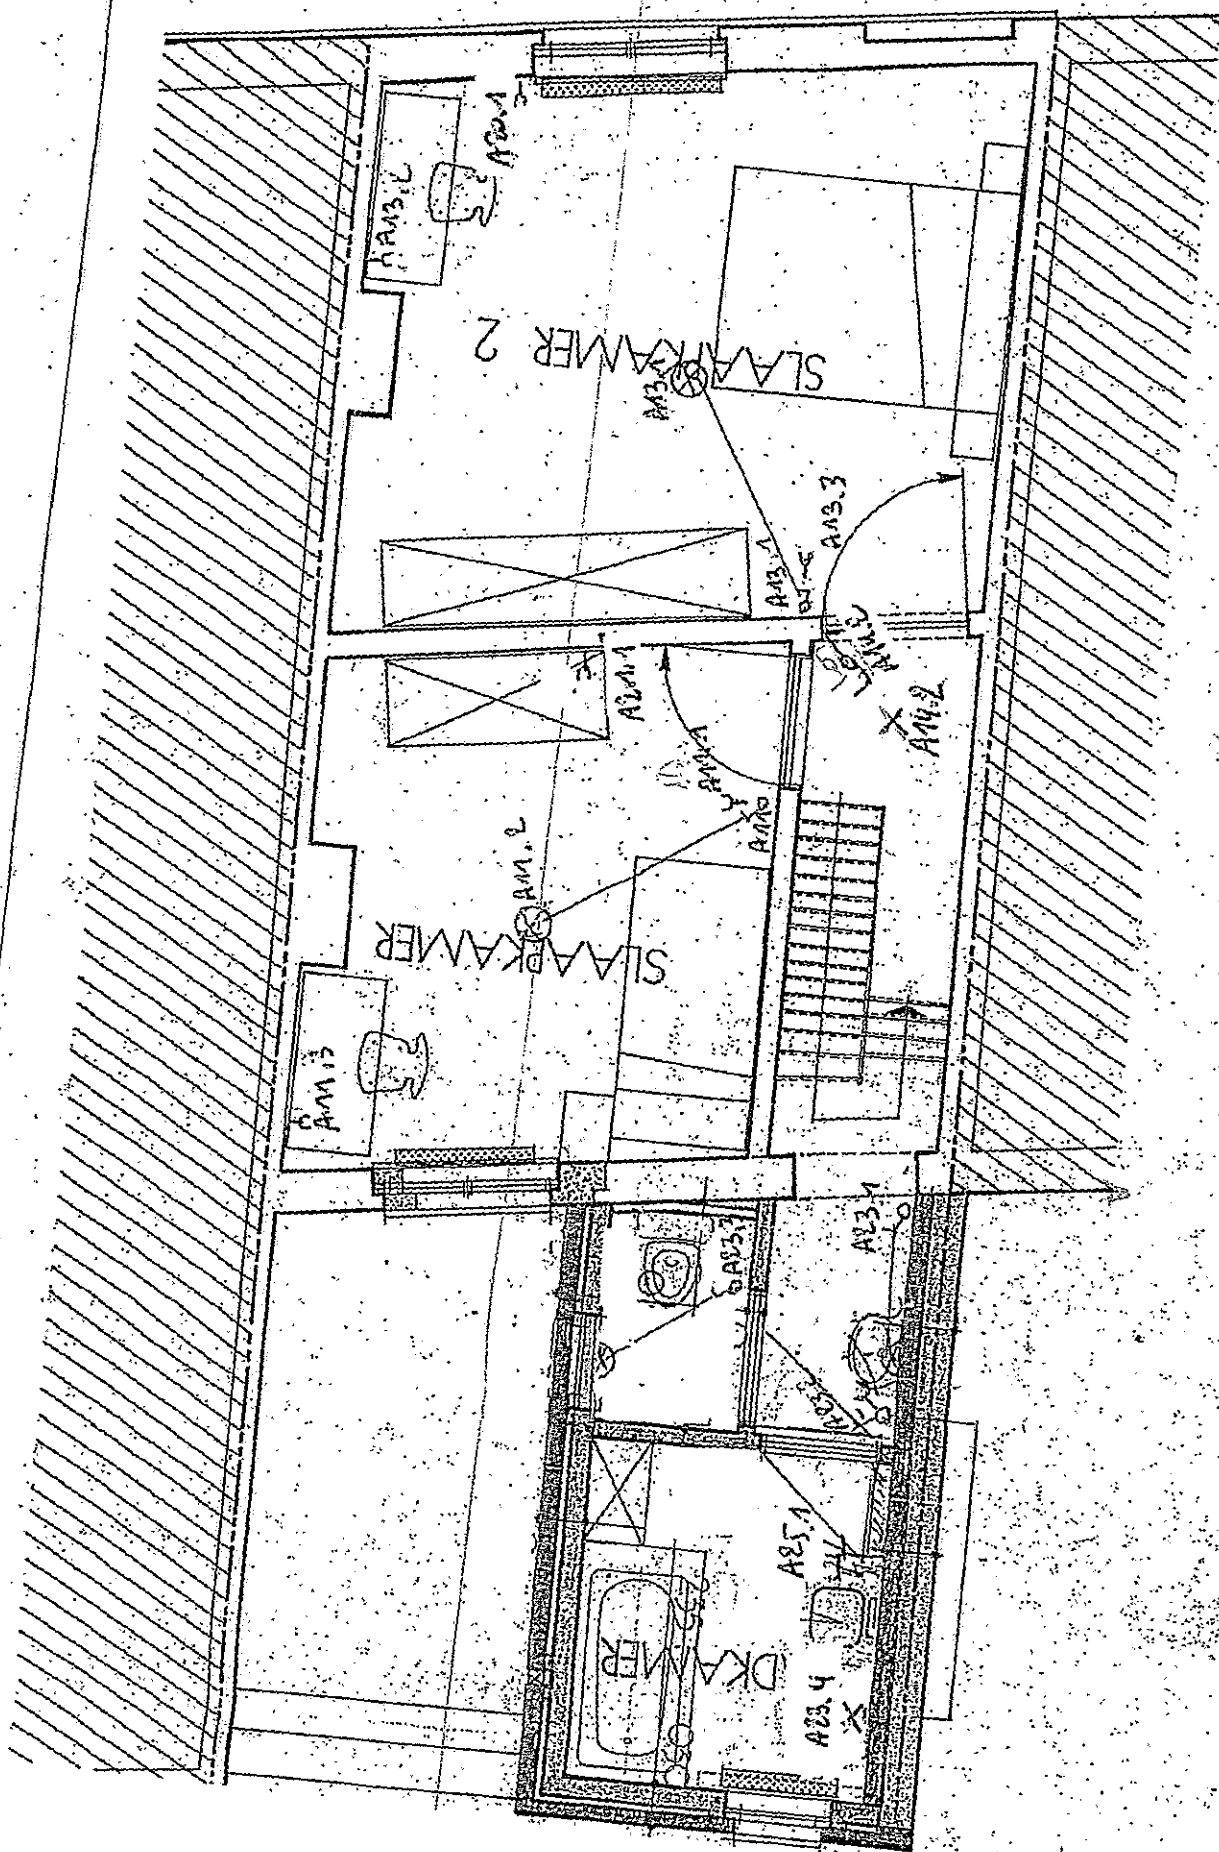

11/04

TD B 2/2

Berlin

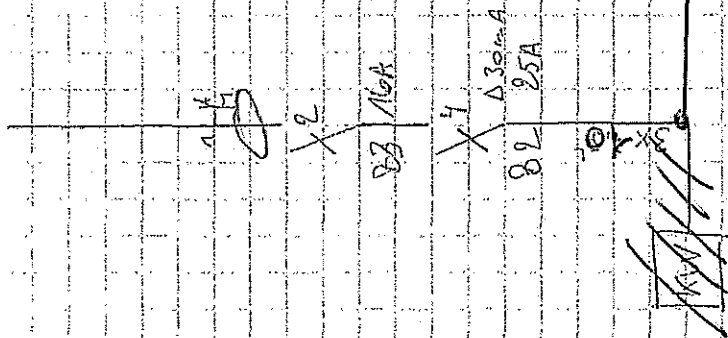

Achter 300mA Vroeger macht
nu D.g / macht.



GROEP ELECTRO ZWIJSEN



GROEP ELECTRO ZWIJSEN

A9

X 4 40A
A30mA

X 3 40A
A9.0

A21

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

A57

A58

A59

A60

A61

A62

Prises éclairage
Salle de bain
WC

SECUR

Prises RADIATEUR
S.A.B. II
Contact Soud. E.T.

LAVE
VAISSSELLE

Lave
linge

Resistances Direct
CHAUFFAGE
Cuis. Ind. Salon
CH. parents

TD A
3/3





GROEP ELECTRO ZWIJSEN

A43	~~Alca~~	368,5 ²	Prises Eclairage Chambre 2
A44	~~Alca~~	368,5 ²	Eclairage Escalier Prises Chambre Parent
A45	~~Alca~~	368,5 ²	Prises chambre Parents
A46	~~Alca~~		Reserve
A47	~~Alca~~	368,5 ²	Prise Cuisine
A48	~~Alca~~	368,5 ²	Prises Salon
A49	~~Alca~~	368,5 ²	?
A50	~~Alca~~	368,5 ²	RADIATEUR CHAMBRE
A51	~~Alca~~	368,5 ²	RADIATEUR CHAMBRE
A52	~~Alca~~	368,5 ²	ALIM. COMMANDE ACCU

TD A

2/3



TD A 1/3



GROEP ELECTRO ZWIJSSEN



Salon
Salles a Manager
Eclairage cuisine
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

Salles Eclairage
CHAMBRE

A1E

A1D

A1C

A1B

A1A

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

KAPUCIJENVOER 165

LEUVEN

Voor gezien A'S'C


P. Vaes

datum: 31-12-2014

63A

30-00A

KW

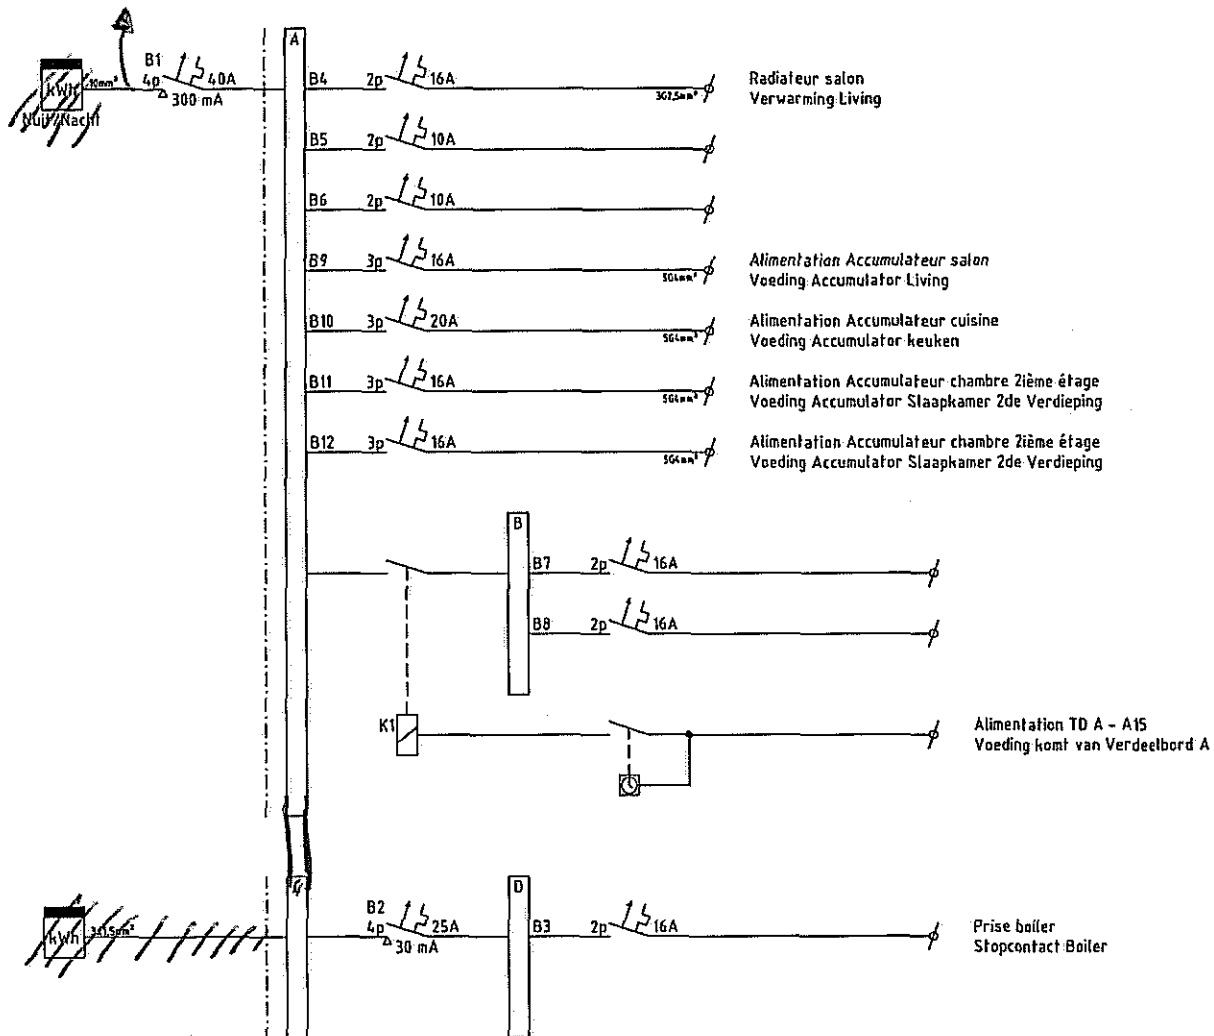

DATUM:		Aanpassing
09.05.2014		A B C D E
 Group Zwijsen Adolphe Stortelhaan 202 B-2570 DUFFEL Tel.: 015/305.305 Fax: 015/305.300		10.06.14 Bijvoegen Franse tekst
Verdeelbord B Kapucijnenvoer 165 Leuven		
PD-nr:	OP-nr:	
blad 1 van 1	Plannr:	

kWh A1 15 63A
4p 300 mA

A3	2p	15 16A	302,5mm ²	Prises Salon Stopcontacten Living
A4	3p	15 25A	304mm ²	Prise taque électrique Stopcontact Elektrische kookplaat
A5	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise radiateur couloir Stopcontact Verwarming gang
A6	2p	15 16A	302,5mm ²	Eclairage buanderie Verlichting Wasplaats
A7	2p	15 16A	302,5mm ²	Prises et éclairage cuisine Stopcontacten en Verlichting keuken
A8	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise frigo cuisine Stopcontact keuken koelkast
A9	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise Router Stopcontact Router
A10	2p	15 16A	302,5mm ²	Eclairage chambre 2ième étage Verlichting Slaapkamer 2de Verdieping
A11	2p	15 16A	302,5mm ²	Prises et éclairage chambre Stopcontacten en Verlichting slaapkamer
A12	2p	15 16A	302,5mm ²	Eclairage cuisine, salon et éclairage + prises salle à manger Verlichting keuken, living, eetkamer + stopcontacten eetkamer
A13	2p	15 16A	302,5mm ²	Prises et éclairage chambre 2 Stopcontacten en verlichting slaapkamer 2
A14	2p	15 16A	302,5mm ²	Eclairage escalier + prises chambre 2ième étage Verlichting traphal + Stopcontacten slaapkamer 2de verdieping
A15	2p	15 16A	302,5mm ²	Prises chambre 2ième étage + alimentation horloge TD B Stopcontacten slaapkamer 2de verdieping + Voeding klok verdeeltbord B
A16	2p	15 16A		Reserve
A17	2p	15 20A	302,5mm ²	Prises cuisine Stopcontacten keuken
A18	2p	15 20A	302,5mm ²	Prises salon Stopcontacten living
A19	2p	15 20A	302,5mm ²	
A20	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise convecteur chambre 2 Stopcontact Verwarming Slaapkamer 2
A21	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise convecteur chambre 2 Stopcontact Verwarming Slaapkamer
A22	2p	15 20A	302,5mm ²	Alimentation accumulateur cuisine Voeding Accumulator keuken

A2	4p	15 40A	300 mA	A2.0 15 40A	3p	15 40A	A23	2p	15 16A	302,5mm ²	Prises et éclairage Salle de bain + WC Stopcontacten en verlichting Badkamer + WC
							A24	2p	15 16A	302,5mm ²	Séchoir Droogkast
							A25	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise radiateur salle de bain Stopcontact verwarming Badkamer
							A26	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise lave vaisselle Stopcontact Afwasmachine
							A27	2p	15 16A	302,5mm ²	Prise machine à lavé Stopcontact Wasmachine
							A28	2p	15 16A	302,5mm ²	Chauffage cuisine, salon, chambre 2ième étage Verwarming Keuken, living, slaapkamer 2de verdieping

maior Bord macht.

DATUM:		09.05.2014	
Aanpassing:		A B C D E I 10.06.14 Bijvoegen franse tekst	
Group Zwijsen		Kapucijnenvoer 165 Leuven	
Group Zwijsen		Adolphe Staelen 202	
B-2570 DUFFEL		Tel: 015/305.305	
Fax: 015/305.300			
Verdeeltbord A		OP-nr: 20090464	
blad 1 van 1		Planti:	

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkinstructie E006 op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties

5.- a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
5.- b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
5.- c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
5.- d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
5.- e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
5.- f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
5.- g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
5.- h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geïmplanteerde geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.	

6.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

6.a.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
6.b.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
6.c.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
6.d.	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C

7.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE DNB

Datum	De aangestelde van de netbeheerder : Naam	Handtekening

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. gelijkvormigheidsonderzoek en voor geen enkel ander doel.

Nota : de keuring betreft een aanpassing van een bestaande installatie van het hoofdbord .

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.



**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	09/05/2014	Verslag N°	Pv14050908	Fac	14F1290	ID	PV4982
Adres installatie	Kapucijnenvoer 165 , 3000 Leuven						
* Eigenaar of DNG	Van Werde – Boogemans						
* Opdrachtgever	Zwijsen Electro , A. Stocketlaan 202 , 2570 Duffel						
* Installateur	Zwijsen Electro , A. Stocketlaan 202 , 2570 Duffel				BTW	BE 0431 539 043	
* DNB	Eandis	EAN Ref.					
* Teller N° Dag/Nacht	04 354 609	Index dag	69 107.9 KWh	Index nacht	51 945.2 KWh		
* Teller N° Nacht	03 539 61			Index nacht	28 361.4 KWh		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
3 x 230 V	14.9 Ohm	10 MOhm	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\varnothing$	Borden	Eind - stroombanen
60A – Teco 3P	63A / 300mA / 4P	40A/300mA/4P	EXVB 4 x 10 mm ²	1 + 1 26 + 7

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen	Voor	01/10/1981
	Installatie	Voor Na	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB		
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Zie schema in bijlage		
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.		
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

GEEN

4.- BESLUIT

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.).
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn.
uiterlijk op 09/05/2039 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geïnviseerd.

De inspecteur
VAES PETER – PV

V. De directeur